

SNAKE


ВНИМАНИЕ!!! За да извършите каквито и да е операции с поплавъчния превключвател, изключете тока от електрическото табло;

Уверете се, че максималната мощност на помпата не надвишава електрическата мощност на превключвателя;

Електрическият кабел е неразделна част от поплавъчния превключвател. Ако кабелът е повреден, превключвателят трябва да бъде сменен.

Не нарушавайте целостта на кабела на поплавъчния превключвател: контактът с вода може да причини късо съединение и електрически разряд.

Схема на свързване:

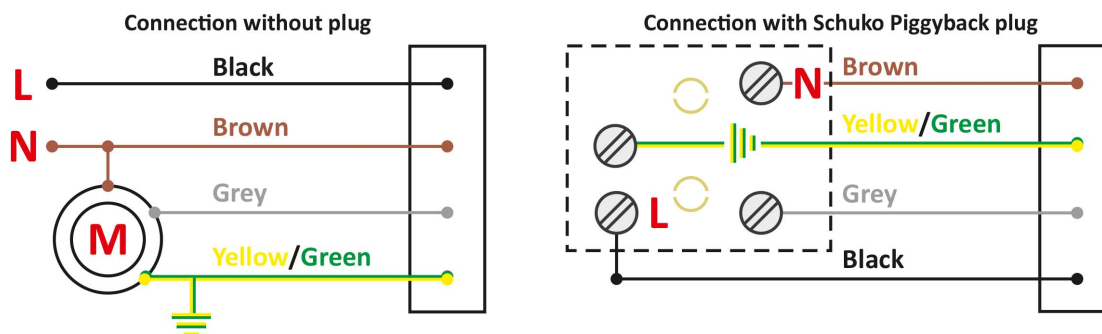

Управление на закъснението:

Първият път, когато щепселът се включи в електрически контакт, електронният регулатор извършва 5-секунден стартов тест за проверка на функционирането.

Фабрични настройки на закъснение:

Закъснение при включване: 5 секунди (помпата се включва 5 секунди, след като водата достигне двата сензора, разположени в долната част на устройството).

Закъснение при изключване: 30 секунди (помпата се изключва 30 секунди, след като водата се оттегли от сензорите).


Промяна на времето за закъснение при включване (фиг. 1):

1. Изключете захранването.
2. Доближете магнитния ключ към стрелката, отстрани на устройството.
3. Свържете захранването и включете помпата.
4. Задръжте магнитния ключ допрян до стрелката за желаното време за забавяне на старта (максимум 120 секунди).
5. След като изтече желаното време за забавяне, отдръпнете магнитния ключ от устройството.


Промяна на времето за закъснение при изключване (фиг. 2):

1. Свържете щепсела към електрически контакт.
2. Изчакайте помпата да се изключи.
3. Приблизете магнитния ключ до стрелката, отстрани на електронния регулатор - помпата се стартира.
4. Задръжте магнитния ключ в това положение за толкова секунди, колкото е необходимо да забавите изключването (максимум 120 секунди).
5. След като получите необходимото време, отдръпнете магнитния ключ.

(Fig.1) Avviamento – Start – Puesta en marcha – Démarrage – Einschalten - Включение

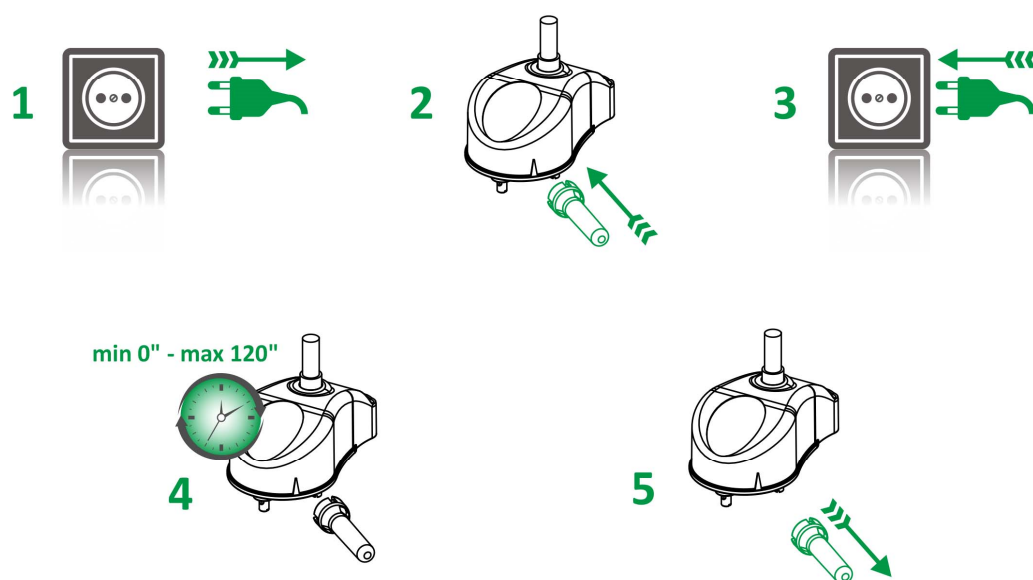

(Fig.2) Spegnimento – Stop – Parada - Arrêt – Ausschalten - Выключение

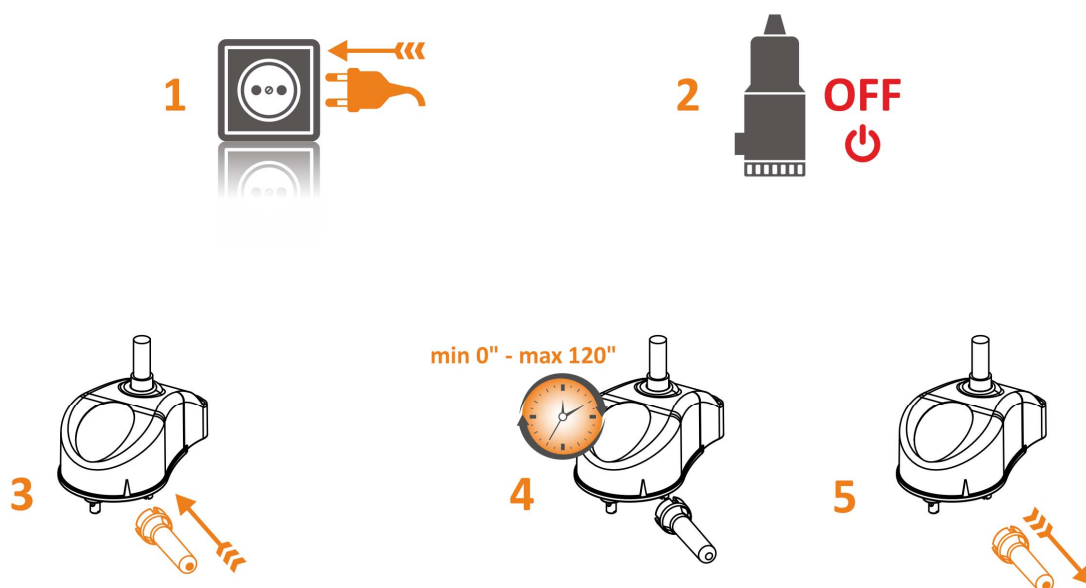

(Fig.3)

Sonde - Level Probes - Sondas
Sondes - Sonden - Зонды

